


СХЕМА

меж поділу балансової та експлуатаційної відповідальності Сторін та продажу теплової енергії
(в одній тепловій камері, на теплотрасі, на естакаді, в теплопункті не повинно бути обладнання, яке обслуговується різними організаціями)

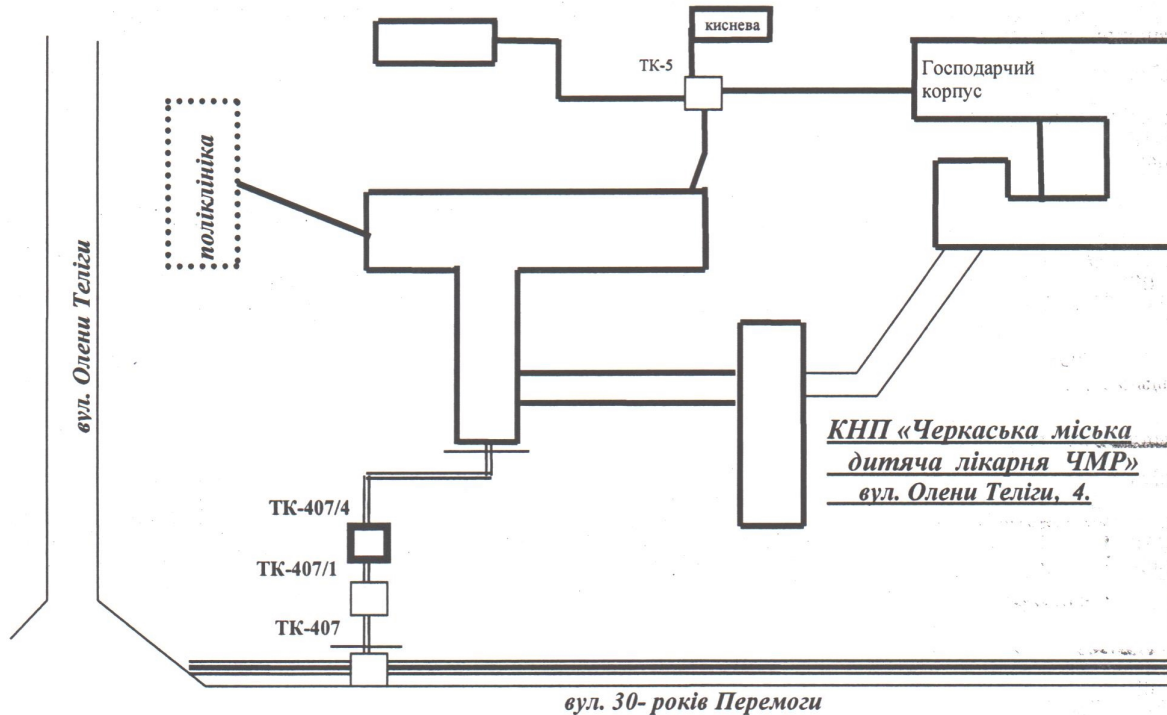


Технічна характеристика теплотраси на балансі Замовника:

1.	Джерело теплової енергії	ТЕЦ, котельня	ТЕЦ			
2.	Теплова магістраль	№	4			
3.	Вузол приєднання:					
	теплова камера	№	TK-407/4			
	теплова мережа	місце	вул. 30-ть років Перемоги			
	тепловий пункт	адреса				
4.	Діаметр трубопроводів	мм	159			
5.	Довжина діляниць теплотраси	м	170			
6.	Тип прокладки теплотраси	підземна, наземна	підземна			
7.	Вид ізоляції теплотраси		мати м/в			

Умовні позначення:

1. Теплова мережа (обладнання), що перебуває на балансі Замовника -
2. Теплова мережа (обладнання), що експлуатується Замовником -
3. Теплова мережа (обладнання), що перебуває на балансі Учасника -
4. Теплова мережа (обладнання), що експлуатується Учасником -
5. Теплова мережа на балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» -
5. Межа балансової належності (відповідальності) Сторін -
6. Межа експлуатаційної відповідальності Сторін -
7. Межа продажу теплової енергії -



Примітка: межа поділу експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею поділу балансової належності.

Гарантуємо подачу теплової енергії через свої мережі та несемо відповідальність за перерви в подачі тепла з нашої вини
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

вул. 30- років Перемоги, 4

М. П.

підпис

дата

УЧАСНИК

М.П.

ЗАМОВНИК

М.П.