



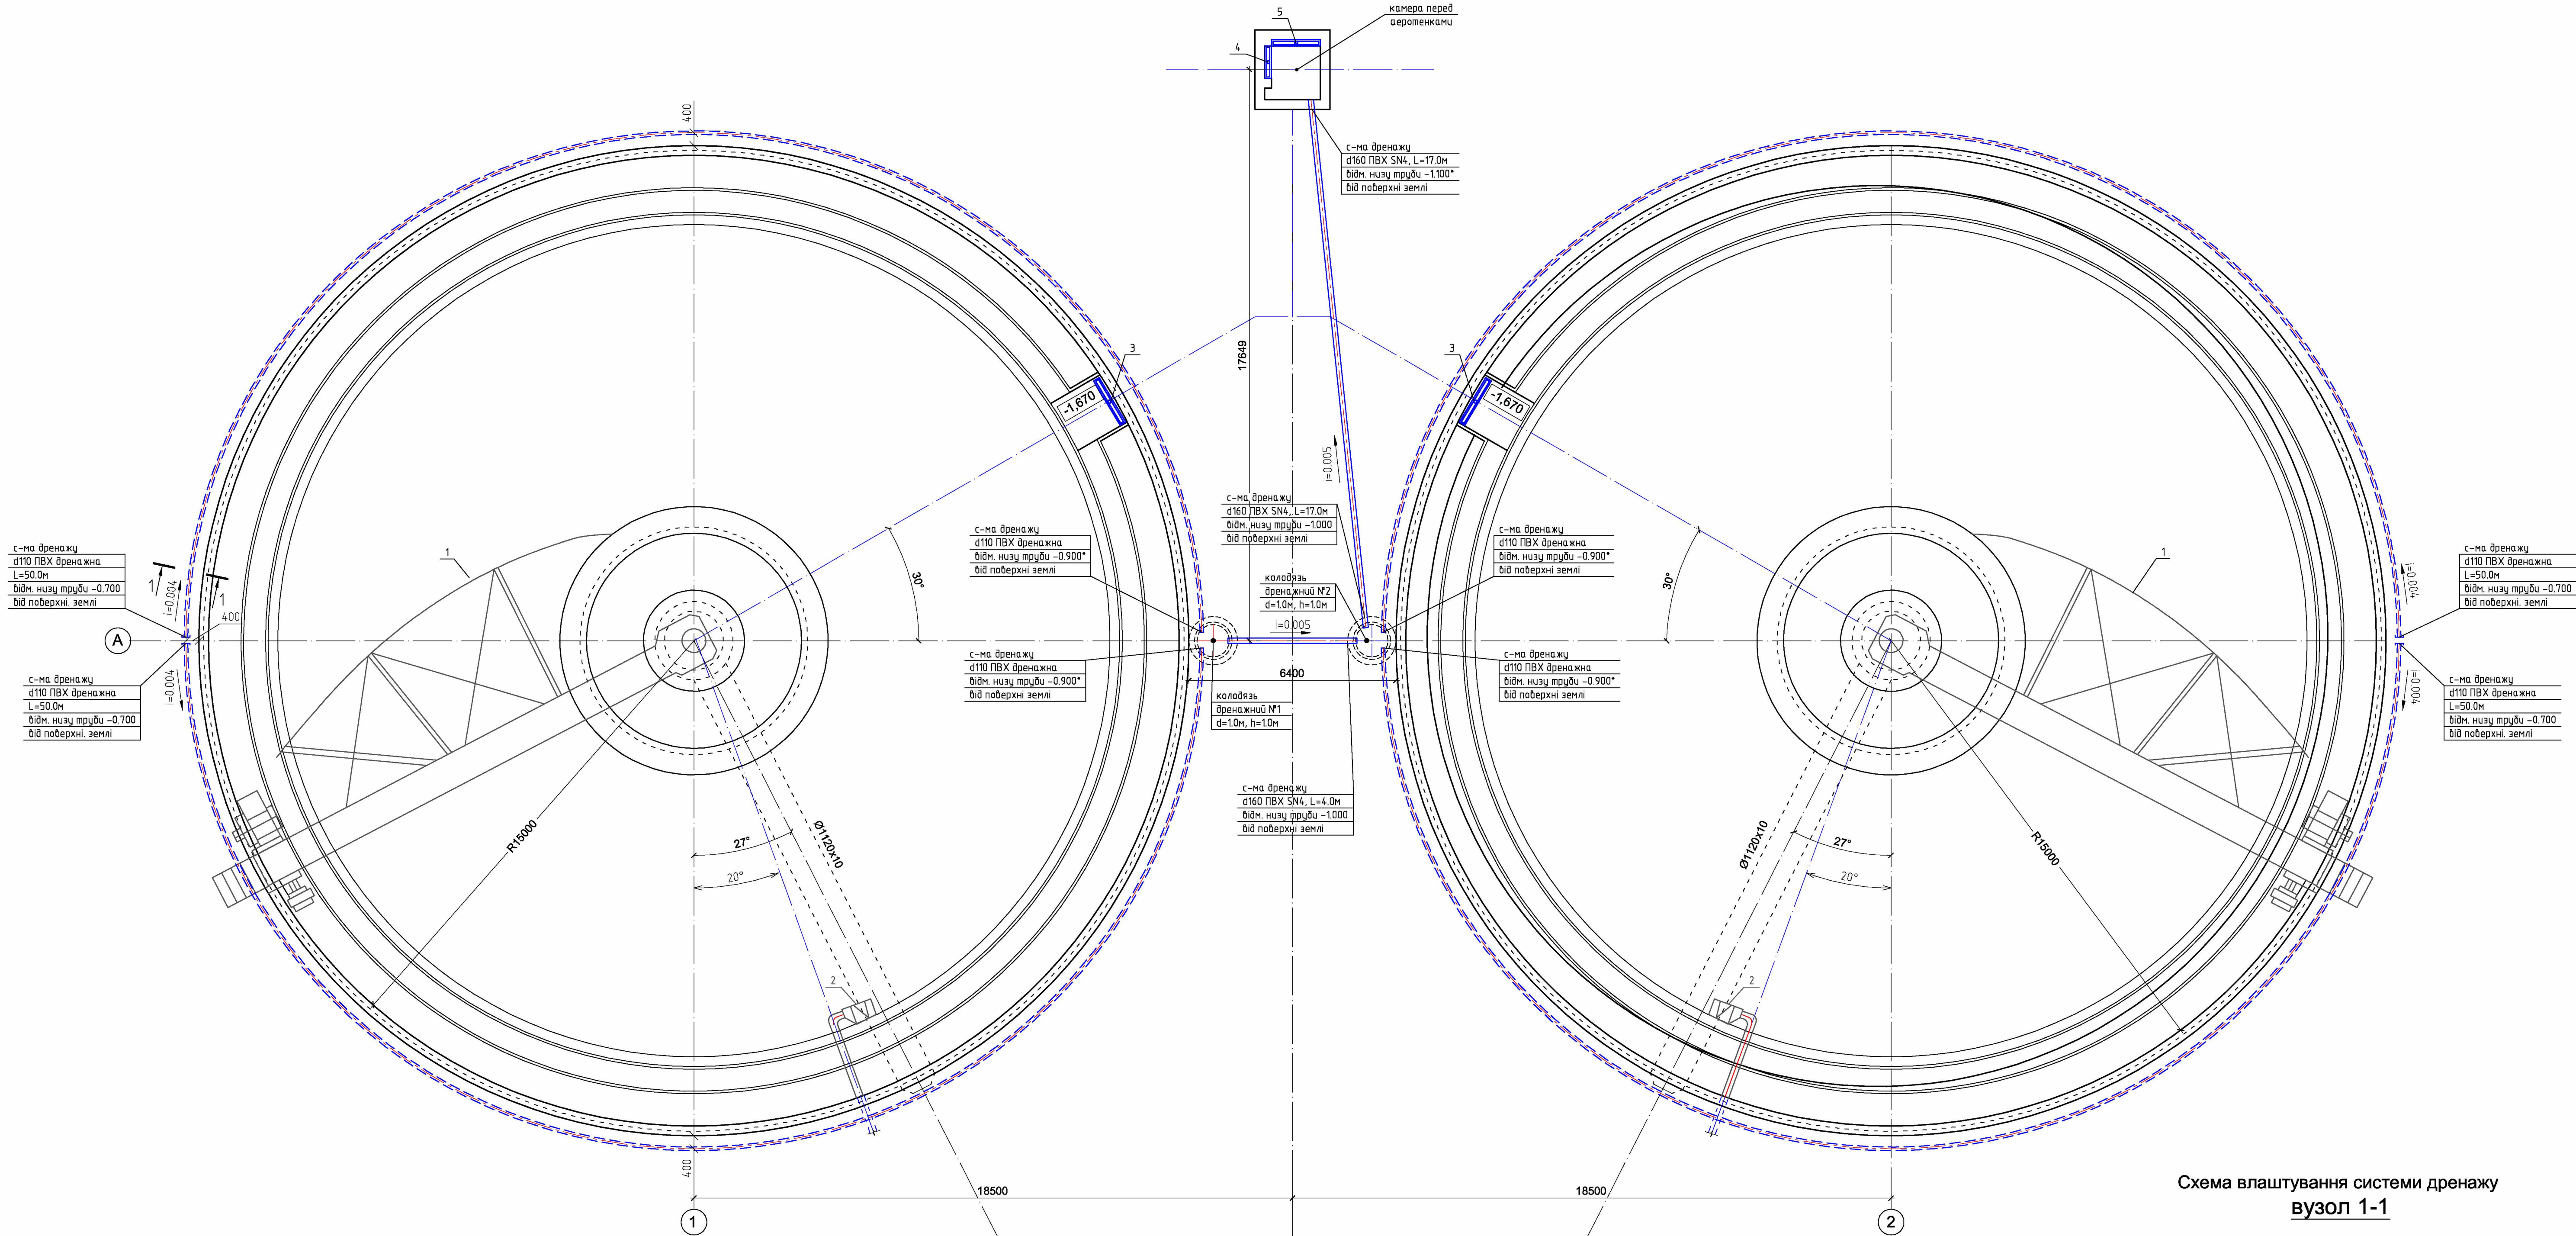

Специфікація обладнання

Поз.	Позначення	Назва	К-сть	Маса од. кг	Примітки
1	2	3	4	5	6
1		Мулошкреб d=30.0м, М591, для радіальних первинних відстійників, N=1.5 кВт (комбінований: нержавійка + конструкційна сталь)	2	8550	ТзОВ ТЕХКОММАШ
2		Пристрій для видалення плаваючих речовин	2	500	ТзОВ ТЕХКОММАШ
3		Затвор щитовий з нержавійкої сталі з ручним приводом В=1.5м, hрам=2.0м, hнап=0.5м в відстійник	2	180	ТзОВ ТЕХКОММАШ
4		Затвор щитовий з нержавійкої сталі з ручним приводом В=1.0м, hрам=5.0м, hнап=1.0м камера перед веротенками	1	590	ТзОВ ТЕХКОММАШ
5		Затвор щитовий з нержавійкої сталі з ручним приводом В=1.0м, hрам=5.0м, hнап=1.0м камера перед веротенками	1	860	ТзОВ ТЕХКОММАШ

Схема влаштування системи дренажу вузол 1-1

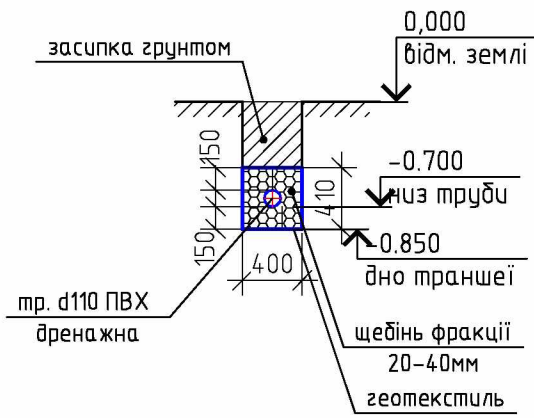

- 1.Перед встановленням нового обладнання у відстійники необхідно провести демонтаж існуючого , а саме:
- демонтаж мулошкребів -2шт (вага кожного т=8550кг)
 - демонтаж пристроїв для видалення плаваючих речовин -2шт (вага кожного т=500кг).
2. По діаметру відстійників виконати систему дренажу .
- Дренажний трубопровід укладається на подушку із щебеню товщиною 150мм фракції 20-40мм. Після укладки дренажного трубопроводу виконати його засипку щебенем фракції 20-40мм на 150мм та покрити геотекстилем .
3. Відмітки з позначкою * уточнити по місцю .

Інв. № орг.	Підпис	Дата	Зам. Інв. №

						27/11/17- ТХ		
						*Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі Дрогобицького району, Львівської області *(коригування)		
Зм. ГП	Кіп'як	Арк. Савчук	№докум. Савчук	Підпис	Дата 2023	Первинні радіальні відстійники №5,6	Стадія РП	Аркуші 2
Виконав						ТзОВ "Комфорт - Еко" м. Рівне	Аркуші	
Н. контр.						Схема групи відстійників	ТзОВ "Комфорт - Еко" м. Рівне	

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Масса одиниці кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Первинні відстійники							
1	Мулошкреб d=30.0м, М591, для радіальних первинних відстійників, N=1.5 кВт (комбінований: нержавійка + конструкційна сталь)			ТзОВ "Техкоммаш"	шт.	2	8550	
2	Пристрій для видалення плаваючих речовин			ТзОВ "Техкоммаш"	шт.	2	500	
3	Затвор щитовий з нержавіючої сталі з ручним приводом В=1.3м, храми=2.0м, хвікна=0.5м			ТзОВ "Техкоммаш"	шт.	2	180	
4	Демонтаж мулошкреба				шт.	2	8550	
5	Демонтаж пристрою для видалення плаваючих речовин				шт.	2	500	
	Розподільча чаша первинних відстійників							
1	Затвор щитовий з нержавіючої сталі з ручним приводом В=1.26м, храми=2.0м, хвікна=1.0м			ТзОВ "Техкоммаш"	шт.	2	190	
	Камера перед аеротенками							
1	Затвор щитовий з нержавіючої сталі з ручним приводом В=1.0м, храми=5.0м, хвікна=1.0м			ТзОВ "Техкоммаш"	шт.	1	590	
2	Затвор щитовий з нержавіючої сталі з ручним приводом В=1.5м, храми=5.0м, хвікна=1.0м			ТзОВ "Техкоммаш"	шт.	1	860	

						27/11/17-ТХ.С				
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок	Підпис	Дата					
ГІП		Савчук			2023	Специфікація обладнання та матеріалів		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	1	2
Розробив		Томащук						ТзВО "Комфорт - Еко" м. Рівне		

