

## ДОГОВІР № 090144

## про закупівлю послуги з постачання теплової енергії

м. Дніпро

12 02 2024 року

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**, (далі – Виконавець) в особі заступника директора **Буюклевської Тетяни Петрівни**, що діє на підставі довіреності №31/1 від 09.01.2023 з однієї сторони, та

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ** (далі - Замовник), в особі заступник начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області **Леонova Валерія Юрійовича** (далі – Споживач), що діє на підставі Положення затвердженого наказом ДПС України від 12.11.2020 №643 «Про затвердження положень про територіальні органи ДПС» та довіреності від 01.01.2024 №7/99-00-10-01-02-23, з іншої сторони (далі - сторони), керуючись Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64 від 24.02.2022 р., Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» зі змінами з урахуванням затверджених особливостей визначених п.п.5, пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, уклали даний договір про таке:

## Предмет договору

- Виконавець зобов'язується надавати Замовникові послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення (далі - послуга) відповідної якості та в обсязі відповідно до теплового навантаження, а Замовник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.
  - назва предмета закупівлі: Послуга з постачання теплової енергії (м. Дніпро)
  - код класифікатора предмета закупівлі: ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція;
  - кількість надання послуги: 835,0 Гкал.
- Вимоги до якості послуги:
  - температура теплоносія повинна відповідати показникам технологічного процесу теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря (Додаток 1 до договору);
  - тиск теплоносія становить від 5 до 100 метрів водяного стовпа, що відповідає гідравлічному режиму теплової мережі.
- Інформація про Замовника:
  - категорія: орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;
  - місце надання послуг з постачання теплової енергії: пр-т Слобожанський, 95-А; провул. Універсальний, 12; вул. Високовольтна, 24; вул. Театральна, 1-А; м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна.
  - опалювана площа (об'єм) об'єкту, теплове навантаження на об'єкт теплоспоживання зазначені в **Додатку 2** до договору.
- У будівлі відсутній індивідуальний тепловий пункт.  
(зазначити: встановлено/ відсутній)
- Об'єкт теплоспоживання обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії.  
Місце встановлення вузла (вузлів) обліку на будівлі за адресами: вул. Театральна, 1-А; вул. Високовольтна, 24; провул. Універсальний, 12; пр-т Слобожанський, 95-А.

## Порядок надання та вимоги до якості послуги

- Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.  
**Строк надання послуг** з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.
- Надання послуги здійснюється безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
- Постачання теплової енергії для потреб Замовника здійснюється в потрібних йому обсягах:
  - на опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону;
  - на технологічні потреби - відповідно з виробничою програмою Замовника.
 Якщо обмеження або припинення послуги з постачання теплової енергії сталося через обмеження або припинення постачання Виконавцю енергоресурсів (газ, електроенергія) з боку постачальників енергоресурсів, то в такому разі температура мережної води в постачальному теплопроводі підтримується на рівні, який відповідає кількості наданого палива, що спалюється. При відсутності вузлів обліку Замовникові проводиться перерахунок за фактично спожиту теплову енергію.
- Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця або внутрішньобудинкових систем будівлі (межа експлуатаційної відповідальності тепломереж, **Додаток 3** до договору).
- Визначення якісних та кількісних показників послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку.
- У випадку виникнення аварії на централізованих інженерно-технічних системах постачання послуги Виконавця, Виконавець проводить аварійно-відновлювальні роботи у строк не більше ніж протягом 7 діб з моменту виявлення факту аварії Виконавцем або повідомлення Замовником Виконавця про аварію, у випадку виникнення обставин непереборної дії даний строк може бути збільшено.

## Облік послуги

- Облік послуги з постачання теплової енергії здійснюється за показниками вузлів комерційного обліку.  
Одиницею виміру обсягу спожитої послуги є гікалорія (Гкал).  
Для переведення одиниць застосовуються коефіцієнти:  $1 \text{ ГДж} = 0,23885 \text{ Гкал}$ ,  $1 \text{ МВт} = 0,8598 \text{ Гкал}$ .  
Розподіл обсягу теплової енергії, спожитої у будинку, згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» здійснює Виконавець.
- У разі коли об'єкт теплоспоживання на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку, обсяг споживання послуги розраховується відповідно до теплового навантаження, визначеного у **Додатку 2** до договору та підлягає щомісячному коригуванню Виконавцем за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.  
Теплове навантаження визначається на підставі проектних даних. Замовник зобов'язується надати Виконавцю проектно-технічну документацію, де обумовлені теплові навантаження на кожний об'єкт теплоспоживання. У разі відсутності такої документації, Замовник зобов'язується у тримісячний термін відновити проектний розрахунок теплових навантажень ліцензованою проектною організацією, а обсяг споживання послуги, що надана Замовнику за цей період визначається Виконавцем, як виняток, розрахунковим способом в **Додатку 2** до договору на підставі наявних даних про об'єкт теплоспоживання.

Проектування та встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії виконується організаціями, які мають відповідні ліцензії, згідно технічних умов та за узгодженням Виконавцем проектом на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання Виконавця та Замовника. У разі встановлення вузла обліку теплової енергії не на межі, до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показниками вузла комерційного обліку, додаються втрати на ділянках тепломережі від межі централізованих інженерно-технічних систем постачання

до місця встановлення вузлів обліку. Розрахунок цих втрат повинен бути виконаний у проєкті на встановлення вузла обліку, а у разі відсутності такого - виконується Виконавцем.

Межа централізованих інженерно-технічних систем теплопостачання (межа експлуатаційної відповідальності) вказана в Додатку 3 до договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.

14. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни, ведення комерційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку від 22 листопада 2018 року № 315, з урахуванням середнього обсягу споживання теплової енергії протягом попереднього опалювального періоду, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

15. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

- 1) за даними електронного архіву - в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;
- 2) з дати, наступної за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку (в разі відсутності електронного архіву).

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

16. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

17. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його ремонтом, проведення перевірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього обсягу споживання теплової енергії протягом попереднього опалювального періоду.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його ремонтом, проведення перевірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем демонтажу вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його ремонтом, проведенням перевірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

18. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії щомісячно здійснюється Замовником, крім випадків, коли це проводиться Виконавцем за допомогою дистанційних систем без присутності Замовника.

Період звітності за занесення Замовником показників вузлів комерційного обліку щомісячно відображається на сайті <https://www.teploenergo.net>, після внесення показників вузла (вузлів) комерційного обліку в особистому кабінеті споживача, дата та час Виконавцем фіксується автоматично.

19. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення Замовником Виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки для визначення обсягу теплової енергії, спожитої в будівлі, визначається середній обсяг споживання теплової енергії в будівлі протягом попереднього опалювального періоду, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку Виконавець зобов'язаний провести перерахунок Замовнику.

Перерахунок Замовнику проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більше ніж за 12 календарних місяців.

20. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань їх засобів вимірювальної техніки та періодичного огляду.

Виконавець повідомляє Замовникові про час та дату функціональної перевірки вузлів обліку у строк не менше ніж за 1 день (засобами телефонного зв'язку або письмово). Замовник забезпечує доступ представників Виконавця до вузлів комерційного обліку у зазначений в повідомленні час.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється Виконавцем, не менш як один раз на рік, за узгодженим графіком зі Замовником. Під час огляду приладів проводиться контрольне зняття показників засобів вимірювальної техніки вузлів обліку у присутності Замовника або його представника, перевіряється збереження пломб, відповідність термінів перевірки приладів, справність приладів відповідно до заводських інструкцій з експлуатації. Результати контрольного зняття показників вузлів обліку є підставою для проведення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку Замовнику.

Замовник письмово повідомляє Виконавця про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом 5 робочих днів з моменту настання зазначеної події.

### Ціна та порядок оплати послуги

21. Сума договору становить **2 023 839,60 грн. (два мільйони двадцять три тисячі вісімсот тридцять дев'ять грн. 60 коп.)**, у тому числі ПДВ – **337 306,60 грн.** та дорівнює ціні пропозиції.

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених п.19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні на протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України). Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства України (ст. 48 Бюджетного кодексу України), а зобов'язання за спеціальним фондом бюджету - виключно в межах відповідних фактичних надходжень на спеціальний фонд бюджету.

Замовник вносить плату Виконавцю, яка складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги.

У разі нарахування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, послуги з постачання теплової енергії, розрахунок здійснюється на підставі окремої угоди. Плата за абонентське обслуговування, яка може бути нарахована на підставі рішень уповноважених органів, відповідно до чинного законодавства - це платіж, який Замовник сплачує Виконавцю комунальної послуги за окремим договором про надання комунальних послуг, для відшкодування витрат Виконавця, пов'язаних з укладанням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а також і витрати на обслуговування приладів-розподільовачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у об'єкті.

У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, який може бути застосований на підставі рішень уповноважених органів, відповідно до чинного законодавства, плата за послугу з постачання теплової енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду) та обсягу споживання або за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню Виконавцем послуги за фактичною

кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря (у випадку, визначеному Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), а також умовно-постійної частини тарифу (протягом року).

22. **Тариф на послугу з постачання теплової енергії**, що споживається згідно з цим договором встановлюється органами місцевого самоврядування, відповідно до Постанови НКРЕКП №1085 від 07.07.2021.

Станом на дату укладення цього договору відповідно до рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради №2-29/9 від 29.09.2023 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії, КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» затверджено тариф, який складає:

1 Гкал – 2019,80 грн. (без ПДВ) **2423,76 грн. (з ПДВ)** – *категорія споживачів «бюджетні установи»*

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на послугу, Виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Замовнику з посиланням на рішення відповідних органів на офіційному сайті підприємства [www.teploenergo.dp.ua](http://www.teploenergo.dp.ua) або в друкованих засобах масової інформації.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введення в дію. За потребою Замовника сторони можуть укладати **Додаткову угоду** до договору про зміну тарифу.

23. Тривалість розрахункового періоду – це період часу, за який визначається обсяг (кількість) наданої послуги та здійснюється розрахунок між Виконавцем та Замовником. Розрахунковим періодом для об'єктів теплоспоживання, які обладнані приладами обліку є період між датами попередньої та фактичної фіксації наданої звітності, для об'єктів без приладу обліку - календарний місяць.

Назва розрахункового періоду співпадає з назвою календарного місяця, на який припадає останній день розрахункового періоду.

24. Виконавець формує та не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає рахунок на оплату послуги та акт прийому – передачі послуги (в 2-х примірниках) по формі **Додатку 4** до договору на паперовому носії за адресою Виконавця послуг (в окремих випадках надає за допомогою поштового чи електронного зв'язку).

Рахунок на оплату спожитої послуги та акт прийому – передачі послуги надається не пізніше ніж за 10 днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Отриманий акт прийому-передачі послуги Замовник або представник Замовника повинен підписати, оформити належним чином та повернути на адресу Виконавця на протязі 10 днів з дати отримання. Датою отримання акту вважається:

- 1) при отриманні за адресою Виконавця - дата вручення представнику Замовника;
- 2) при направленні рекомендованим листом – дата, зазначена у відбитку поштового штемпеля на документі, що зроблений поштовим відділенням та підтверджує відправлення, з урахуванням поштового пробігу документа (по місті -3 дні, по області -5днів, по Україні – 7 днів). При поверненні підприємством зв'язку рекомендованого листа з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що Замовник повідомлений про направлені документи;
- 3) при направленні електронною поштою - дата зафіксована при відправленні листа з електронної пошти Виконавця.

У разі неотримання Виконавцем підписаного акту прийому-передачі послуги, або обґрунтованих заперечень його непідписання, у вищезазначений термін, акт вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період.

25. Замовник здійснює оплату за цим договором щомісяця після одержання акту прийому-передачі послуги та рахунку від Виконавця **продовж 5 банківських днів**, але не пізніше 25 числа місяця наступного за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу. Оплата за спожиту послугу з постачання теплової енергії у грудні поточного року може бути здійснена до 31 грудня.

У разі затримки бюджетного фінансування оплата проводиться **продовж 5 банківських днів** після отримання коштів на розрахункові рахунки Замовника.

26. В межах чинного законодавства оплата послуги може здійснюватися Замовником в розрахунковому періоді шляхом внесення платежів за власним платіжним дорученням із зазначенням періоду, за який він сплачує. При перевищенні фактичного використання послуги понад заявлену та сплачену в розрахунковому періоді, це перевищення оплачується Замовником після закінчення розрахункового місяця.

27. Під час здійснення оплати Замовник зобов'язаний зазначити номер та дату договору, номер особистого рахунку, розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата Виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли Замовником не визначено розрахунковий період, Виконавець має право зарахувати такий платіж в рахунок заборгованості Замовника за минулі розрахункові періоди, якщо така є.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені та штрафів, нарахованих Замовникові.

28. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Замовник не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення відповідного договору, за період тимчасової відсутності в приміщенні (об'єкті нерухомого майна) Замовника та у разі самовільного (без дотримання встановленої законодавством процедури) відключення (відокремлення) об'єкту теплоспоживання від мереж (систем) централізованого опалення (теплостачання).

## Права і обов'язки сторін

29. Замовник має право:

- 1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами договору;
- 2) без додаткової оплати одержувати від Виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.

Така інформація надається на офіційному веб-сайті підприємства [www.teploenergo.dp.ua](http://www.teploenergo.dp.ua) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- 3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належний Замовнику об'єкт нерухомого майна представників Виконавця;
- 4) на усунення протягом 7 днів виявлених недоліків у наданні послуги, якщо інше не визначене законодавством;
- 5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості.

Якщо фактична температура в приміщеннях не відповідає нормативній, перерахунок за надання послуг проводиться лише у разі відсутності засобів обліку теплової енергії, відповідно до постанови КМУ від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості»;

- 6) отримувати від Виконавця штраф у розмірі, визначеному законодавством, за перевищення строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

- 7) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;

- 8) складати та підписувати акти-претензії у зв'язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

- 9) без додаткової оплати отримувати інформацію від Виконавця засобами зв'язку про проведені Виконавцем нарахування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Замовника платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- 10) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем (мереж) централізованого тепlopостачання;
- 11) звертатися до суду в разі порушення Виконавцем умов цього договору.
30. Замовник зобов'язаний:
- 1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
  - 2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;
  - 3) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом у строки, що визначені відповідно до законодавства та договору, проводити звірення розрахунків по закінченню фінансового року, підписувати та повертати Виконавцю послуг Акт звірення розрахунків;
  - 4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
  - 5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;
  - 6) протягом місяця письмово інформувати Виконавця про зміну власників об'єктів та теплових мереж, а також показників, які впливають на розрахунки кількості теплоспоживання та суму нарахувань;
  - 7) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції будівлі (об'єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг, а всі зміни в системі тепlopостачання впровадити тільки за попереднім узгодженням з Виконавцем;
  - 8) забезпечити своєчасну підготовку об'єктів, що перебувають у його власності та мають окремий ввід теплоносія, до експлуатації в осінньо-зимовий період, а саме виконувати промивку власних систем теплоспоживання та ревізію запірної арматури в присутності представника Виконавця;
  - 9) забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця до тепломереж, теплокамер, теплових пунктів, теплоспоживальних установок, приміщень, об'єктів теплоспоживання Замовника, власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку.
31. Виконавець має право:
- 1) вимагати від Замовника дотримання вимог правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
  - 2) вимагати від Замовника своєчасного проведення робіт з усунення виявлених недоліків, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з вини Замовника, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив Виконавець;
  - 3) доступу до об'єктів Замовника для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів, перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуги, в порядку, визначеному законом і цим договором;
  - 4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, наступного за днем отримання Замовником попередження від Виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;
  - 5) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання Замовника, що призвели до перебоїв у технологічному процесі постачання теплової енергії;
  - 6) звертатися до суду в разі порушення Замовником умов цього договору.
32. Виконавець зобов'язаний:
- 1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
  - 2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та стандартів;
  - 3) без додаткової оплати надавати Замовнику в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;
  - 4) своєчасно проводити підготовку об'єктів житлово-комунального господарства, які перебувають у власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;
  - 5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Замовника і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
  - 6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини Виконавця або на об'єктах, що перебувають у власності (користуванні) в установлені законодавством строки;
  - 7) виплачувати Замовнику штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі передбаченим законодавством;
  - 8) своєчасно реагувати на виклики Замовника, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Замовника у зв'язку з порушенням порядку надання послуги;
  - 9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених недоліків, пов'язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;
  - 10) інформувати Замовника про намір зміни ціни/тарифу на послугу з обґрунтуванням такої необхідності у порядку визначеному Мінрегіоном;
  - 11) інформувати Замовника про рішення уповноважених органів щодо зміни ціни/тарифу на послугу у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, з посиланням на рішення відповідних органів;
  - 12) фіксувати інформацію про виникнення аварійних ситуацій та вжиті заходи щодо їх усунення у журналі аварійних заявок.

### **Відповідальність сторін за порушення вимог договору**

33. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов договору відповідно до законодавства.
34. У разі несвоєчасного здійснення платежів Замовник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
- Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.
35. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець зобов'язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.
36. Оформлення претензій Замовника щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості, здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
- Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145.
- Виконавець зобов'язаний прибути на виклик Замовника для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення Замовника.
37. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованих інженерно-технічних систем тепlopостачання послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем будівлі її якість відповідає вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

38. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги Замовникові у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги.

Виконавець повідомляє Замовникові рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та засобами електронного зв'язку попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості, надання послуги може бути обмежене (припинене). Таке попередження надсилається Замовникові не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється Виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання Замовником попередження від Виконавця.

Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати Виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на Замовника, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного Виконавцем.

39. Замовник несе відповідальність за самовільне втручання в систему теплопостачання, споживання теплової енергії без дозволу Виконавця, зрив, пошкодження плombs, встановлених Виконавцем, неналежну експлуатацію теплових мереж та теплоспоживальних установок, недостовірність даних та несвочасне надання інформації, необхідної для виконання умов договору. В разі виявлення порушень Замовник зобов'язаний відшкодувати вартість заподіяних збитків Виконавцю, згідно чинного законодавства.

## Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії та розірвання

40. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року.

Сторони, керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, домовились, що всі умови договору розповсюджують свою дію на відносини, які виникли між сторонами з 01.01.2024 включно, а у частині розрахунків – до їх повного виконання.

41. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов'язку виконання зобов'язань, які залишилися невиконаними.

42. Умови цього договору можуть бути змінені виключно за згодою сторін шляхом укладанням **Додаткової угоди** до договору.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» договору, сторона повідомляє іншій стороні у семиденний строк з дати настання події письмово чи в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до сторін.

44. Цей договір може бути розірвано за згодою сторін та у випадку зміни власника (користувача) на підставі наданих Замовником документів про звільнення приміщення (договір купівлі - продажу, акт прийому – передачі та ін.).

45. Цей договір може бути розірвано на вимогу Замовника, який повідомляє Виконавця не менше ніж за один місяць до дати розірвання договору, за умови документального підтвердження здійснення технічного припинення теплопостачання (при наявності дозвільної документації, відповідно до Наказу №169 Мінрегіону від 26.07.2019).

## Прикінцеві положення

46. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Додатком до договору є:

Додаток 1. Температурний графік теплової мережі.

Додаток 2. Розрахунок теплового навантаження.

Додаток 3. Межа експлуатаційної відповідальності.

Додаток 4. Зразок Акту прийому-передачі послуги.

47. Розбіжності між сторонами, пов'язані з виконанням, зміною, та розірванням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном листами, укладенням додаткових угод. Зміни або припинення договору набувають чинності в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі, оформлені належним чином та підписані уповноваженими представниками сторін.

Всі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні договору і не урегульовані домовленістю сторін, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України. З метою безпосереднього врегулювання спорів, пов'язаних з виконанням обов'язків за договором, сторони застосовують заходи досудового врегулювання шляхом пред'явлення претензій. Претензія підлягає розгляду в місячний термін, який обчислюється з дня отримання претензії.

Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, щодо виконання умов договору, сторони надсилають одна одній засобами зв'язку, які гарантують доведення інформації.

Рахунки, акти прийому-передачі послуги надаються Замовнику за адресою Виконавця: вул. Королеви Єлизавети II, буд.15А, кім.301, м. Дніпро.

## Реквізити і підписи сторін

**Виконавець:**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

пр-т Слобожанський, будинок 29, офіс 504

м. Дніпро, 49081

ЄДРПОУ 32688148

р/р UA533204780000026005924436508

АБ «Укргазбанк» м.Київ

тел.778-59-17,067-537-37-58

веб-сайт [www.teploenergo.dp.ua](http://www.teploenergo.dp.ua)

Заступник директора

М.П., підпис

**Тетяна БУЮКЛЕСВА**

**Замовник:**

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)**

вул. Сімферопольська, буд. 17-А

м. Дніпро, 49005

ЄДРПОУ ВП 44118658

п/р №UA448201720343180001004120630

ДКСУ м. Київ,

тел. (380) 50-260-92-91; (380) 50-9730111-27

електронна адреса: [dp.official@tax.gov.ua](mailto:dp.official@tax.gov.ua)

[zlatywka1404@gmail.com](mailto:zlatywka1404@gmail.com)

Заступник начальника

М.П. (підпис)

**Валерій ЛЕОНОВ**



## Температурний графік теплової мережі

| Температура зовнішнього повітря, С° | Температура води в падаючій мережі, С° | Температура води в місцевій системі опалення, С° | Температура води в зворотному трубопроводі, С° |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -24                                 | 150,0                                  | 95,0                                             | 70                                             |
| -23                                 | 147,2                                  | 93,5                                             | 69,1                                           |
| -22                                 | 144,3                                  | 91,9                                             | 68,1                                           |
| -21                                 | 141,5                                  | 90,4                                             | 67,2                                           |
| -20                                 | 138,6                                  | 88,8                                             | 66,2                                           |
| -19                                 | 135,7                                  | 87,3                                             | 65,3                                           |
| -18                                 | 132,9                                  | 85,7                                             | 64,3                                           |
| -17                                 | 130,0                                  | 84,2                                             | 63,3                                           |
| -16                                 | 127,1                                  | 82,6                                             | 62,3                                           |
| -15                                 | 124,2                                  | 81,0                                             | 61,4                                           |
| -14                                 | 121,3                                  | 79,4                                             | 60,4                                           |
| -13                                 | 118,4                                  | 77,8                                             | 59,4                                           |
| -12                                 | 115,5                                  | 76,2                                             | 58,3                                           |
| -11                                 | 112,6                                  | 74,6                                             | 57,3                                           |
| -10                                 | 109,6                                  | 73                                               | 56,3                                           |
| -9                                  | 106,7                                  | 71,3                                             | 55,3                                           |
| -8                                  | 103,7                                  | 69,7                                             | 54,2                                           |
| -7                                  | 100,8                                  | 68,0                                             | 53,1                                           |
| -6                                  | 97,8                                   | 66,4                                             | 52,1                                           |
| -5                                  | 97,8                                   | 64,7                                             | 51,0                                           |
| -4                                  | 91,8                                   | 63                                               | 49,9                                           |
| -3                                  | 88,8                                   | 61,3                                             | 48,8                                           |
| -2                                  | 85,8                                   | 59,6                                             | 47,7                                           |
| -1                                  | 82,7                                   | 57,8                                             | 46,5                                           |
| 0                                   | 79,7                                   | 56,1                                             | 45,4                                           |
| 1                                   | 76,6                                   | 54,3                                             | 44,2                                           |
| 2                                   | 73,5                                   | 52,6                                             | 43,0                                           |
| 3                                   | 70,4                                   | 50,8                                             | 41,8                                           |
| 4                                   | 67,3                                   | 48,9                                             | 40,6                                           |
| 5                                   | 64,1                                   | 47,1                                             | 39,4                                           |
| 6                                   | 61,0                                   | 45,2                                             | 38,1                                           |
| 7                                   | 57,8                                   | 43,4                                             | 36,8                                           |
| 8                                   | 54,8                                   | 41,4                                             | 35,5                                           |
| 9                                   | 51,3                                   | 39,5                                             | 34,1                                           |
| 10                                  | 48                                     | 37,5                                             | 32,7                                           |

Розробив: заст. начальник служби ГУ, КВП та і ОТО С.П. СимоновичЗатверджено: заступник директора з виробництва КП «Теплоенерго» В.П. БіланУзгоджено: заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради О.М. Самілик

## ДОДАТОК 2

до договору № 090144 від "12" 02 2024 року

особистий рахунок №010531

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ДПС)**

Планове середньомісячне та годинне навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплоспоживання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1-27:2010, та не є обсягами споживання.

За адресою: пр. Слобожанський, 95А Адміністративний корпус

| Місяць          | Планова середня температура, | Планова кількість днів подачі опалення | Опалення, | Технологічні потреби, | Всього |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
|                 | t °C                         |                                        | Гкал      | Гкал                  | Гкал   |
| Січень          | -4,7                         | 31                                     | 34,98     |                       | 34,98  |
| Лютий           | -3,8                         | 28                                     | 30,34     |                       | 30,34  |
| Березень        | 1,1                          | 31                                     | 26,04     |                       | 26,04  |
| Квітень         | 9,6                          | 9                                      | 3,66      |                       | 3,66   |
| Травень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Червень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Липень          |                              |                                        |           |                       |        |
| Серпень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Вересень        |                              |                                        |           |                       |        |
| Жовтень         | 9                            | 12                                     | 5,37      |                       | 5,37   |
| Листопад        | 2,2                          | 30                                     | 23,56     |                       | 23,56  |
| Грудень         | -2,5                         | 31                                     | 31,59     |                       | 31,59  |
| Всього за рік   |                              | 172                                    | 155,54    |                       | 155,54 |
| Середньомісячне | -0,2                         | 30,44                                  | 27,53     |                       | 27,53  |

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Максимальне теплове навантаження :           | Годинне теплове навантаження :               |
| а) на опалення <u>0,086962</u> Гкал / годину | а) на опалення <u>0,037683</u> Гкал / годину |
| б) на вентиляцію _____ Гкал / годину         | б) на вентиляцію _____ Гкал / годину         |
| в) на тех.потреби _____ Гкал / годину        | в) на тех.потреби _____ Гкал / годину        |

**Технічного паспорту**

Визначено на підставі:

| Опис, призначення | Кількість поверхів | Рік побудови | Площа загальна | Площа опалювальна | Розрахунковий об'єм |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                   |                    |              | м.кв           | м.кв              | м.куб               |
| БУДІВЛЯ           | A-2                | 1965         | 906,50         | 906,50            | 3929                |

Температура в приміщенні 18 °C

Питома характеристика 0,48  $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot 200 \cdot ^\circ\text{C}}$

При питомій нормі 0,172 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожити послугу проводиться за показниками вузла обліку

який встановлено на вводі тепломережі  
від котельні

за адресою: пр. Слобожанський, 95 (Адміністративний корпус)

за адресою: вул. Слобожанський, 99

Розрахунок виконав: \_\_\_\_\_

О.В. Воловік

Узгоджено: \_\_\_\_\_

С.А. Ляхова

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕЄВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

МП (підпис)

МП (підпис)

## Межа експлуатаційної відповідальності

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ДПС)**За адресою: пр. Слобожанський, 95а



## Технічна характеристика тепломережі :

- |                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Дільниця тепломережі № _____                  | 2. Теплова камера (вузол приєднання) _____ УТ-1-1   |
| 3. Адреса котельні <u>пр. Слобожанський, 99а</u> | ТРП _____                                           |
| 4. Тип прокладки <u>надземна</u>                 | 5. Діаметр трубопроводів <u>Ø 80мм</u>              |
| 6. Довжина дільниці тепломережі <u>36м; 23м.</u> | 7. Вид ізоляції тепломережі <u>ізовер, скловата</u> |

## Умовні позначення:

|                                                    |                                                                                   |                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тепломережа підземна                               | —                                                                                 | наземна          | —●—●—●—                                                                           |
| Засувка                                            |  | Прилад обліку    |  |
| Теплова камера                                     |  | Вузол приєднання |  |
| Тепловий вузол приєднання системи тепло споживання |  |                  |                                                                                   |

Межа балансової належності (відповідальності)

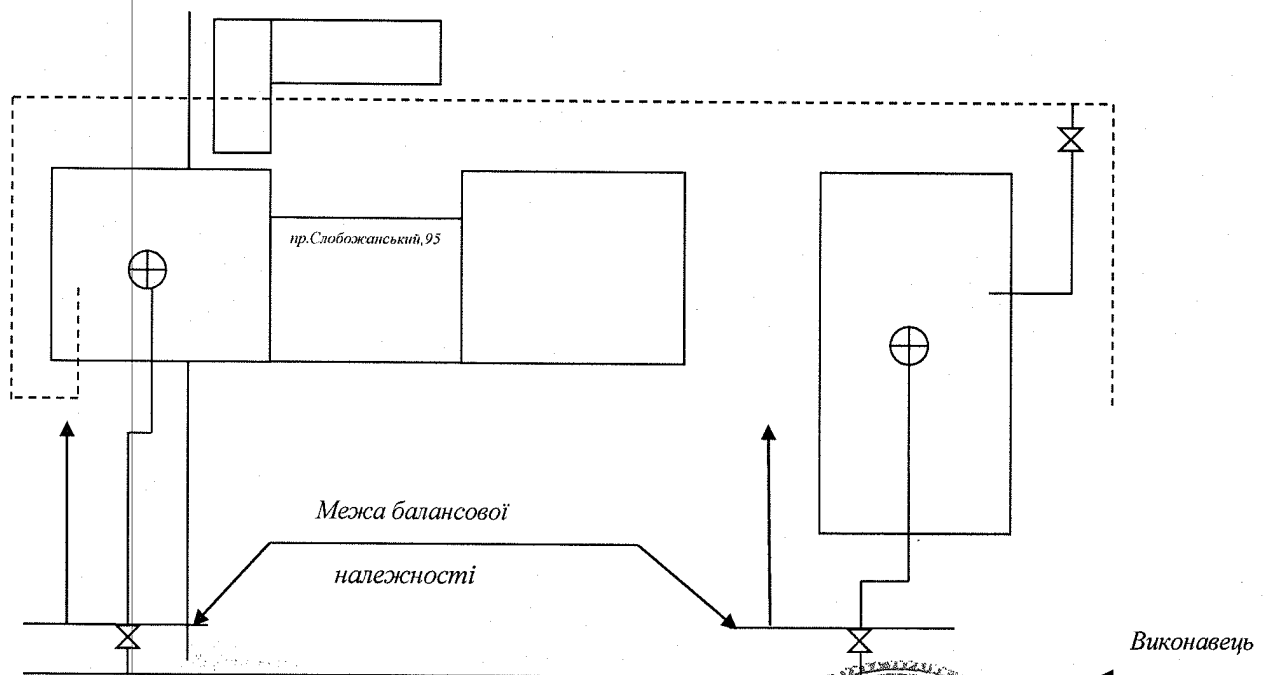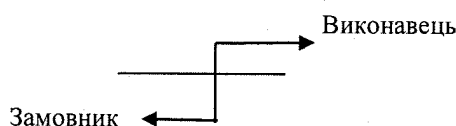

Виконавець

М.П. підпис

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

М.П. підпис

Валерій ЛЕОНОВ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ДПС)

Планове середньомісячне та годинне навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплоспоживання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1-27:2010, та не є обсягами споживання.

За адресою: пр. Слобожанський, 95А Господарський корпус

| Місяць          | Планова середня температура, | Планова кількість днів подачі опалення | Опалення, | Технологічні потреби, | Всього |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
|                 | t °C                         |                                        | Гкал      | Гкал                  | Гкал   |
| Січень          | -4,7                         | 31                                     | 19,02     |                       | 19,02  |
| Лютий           | -3,8                         | 28                                     | 16,50     |                       | 16,50  |
| Березень        | 1,1                          | 31                                     | 14,16     |                       | 14,16  |
| Квітень         | 9,6                          | 9                                      | 2,05      |                       | 2,05   |
| Травень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Червень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Липень          |                              |                                        |           |                       |        |
| Серпень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Вересень        |                              |                                        |           |                       |        |
| Жовтень         | 9                            | 12                                     | 2,92      |                       | 2,92   |
| Листопад        | 2,2                          | 30                                     | 12,81     |                       | 12,81  |
| Грудень         | -2,5                         | 31                                     | 17,18     |                       | 17,18  |
| Всього за рік   |                              | 172                                    | 84,64     |                       | 84,64  |
| Середньомісячне | -0,2                         | 30,44                                  | 14,98     |                       | 14,98  |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Максимальне теплове навантаження :    | Годинне теплове навантаження :        |
| а) на опалення 0,047319 Гкал / годину | а) на опалення 0,020505 Гкал / годину |
| б) на вентиляцію Гкал / годину        | б) на вентиляцію Гкал / годину        |
| в) на тех.потреби Гкал / годину       | в) на тех.потреби Гкал / годину       |

Технічного паспорту

Визначено на підставі:

| Опис, призначення | Кількість поверхів | Рік побудови | Площа загальна | Площа опалювальна | Розрахунковий об'єм |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                   |                    |              | м.кв           | м.кв              | м.куб               |
| БУДІВЛЯ           | Б-2                | 1998         | 665,30         | 665,30            | 2137                |

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Температура в приміщені | 18 °C                                                                       |
| Питома характеристика   | 0,48 $\frac{\text{Гкал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}}$ |
| При питомій нормі       | 0,127 Гкал/рік                                                              |

Фактичне нарахування за спожити послугу проводиться за показниками вузла обліку

який встановлено на вводі тепломережі від котельні

за адресою: пр. Слобожанський, 95А (Господарський корпус)

за адресою: вул. Слобожанський, 99

Розрахунок виконав:

О.В. Воловік

Узгоджено:

С.А. Ляхова

Виконавець

Замовник

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Валерій ЛЕОНОВ

## Межа експлуатаційної відповідальності

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)**За адресою: пр. Слобожанський, 95а



## Технічна характеристика тепломережі :

- |                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Дільниця тепломережі № _____                  | 2. Теплова камера (вузол приєднання) _____ УТ-1-1   |
| 3. Адреса котельні <u>пр. Слобожанський, 99а</u> | ТРП _____                                           |
| 4. Тип прокладки <u>надземна</u>                 | 5. Діаметр трубопроводів <u>Ø 80мм</u>              |
| 6. Довжина дільниці тепломережі <u>36м; 23м.</u> | 7. Вид ізоляції тепломережі <u>ізовер, скловата</u> |

## Умовні позначення:

|                                                    |  |                  |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------|--|
| Тепломережа підземна                               |  | наземна          |  |
| Засувка                                            |  | Прилад обліку    |  |
| Теплова камера                                     |  | Вузол приєднання |  |
| Тепловий вузол приєднання системи тепло споживання |  |                  |  |

Межа балансової належності (відповідальності)

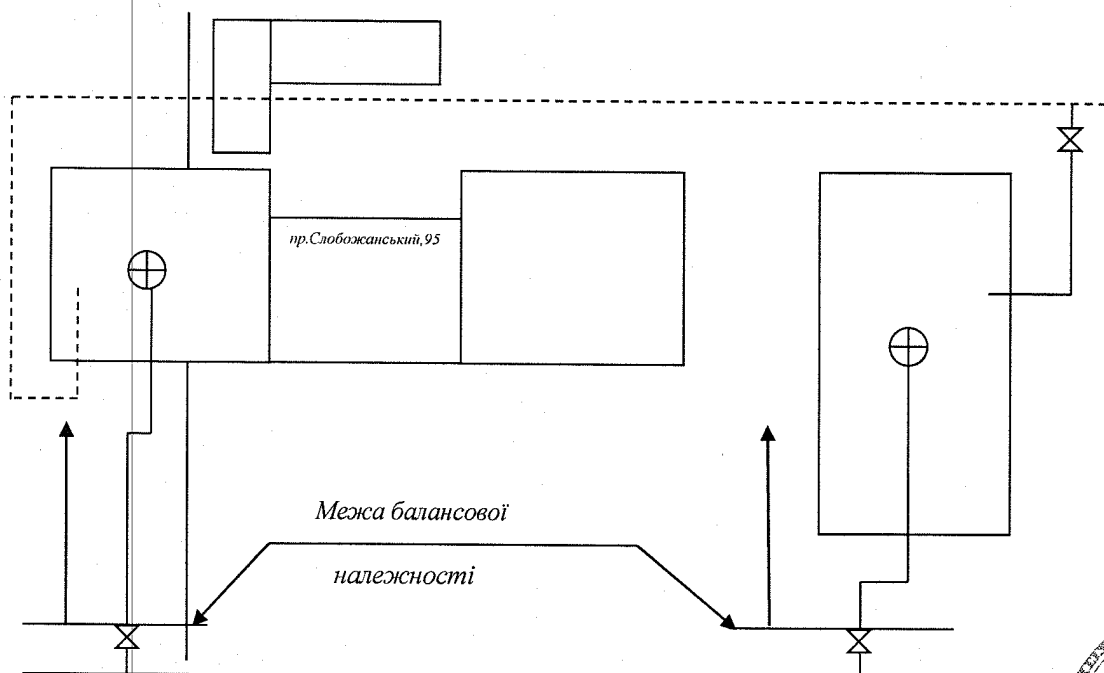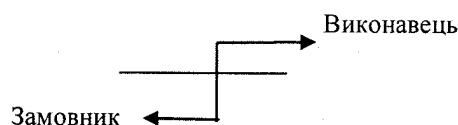

Виконавець

М.П., підпис

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

М.П., підпис

Валерій ЛЕОНОВ



**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ДПС)**

Планове середньомісячне та годинне навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплоспоживання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1-27:2010, та не є обсягами споживання.

За адресою: пров. Універсальний, 12

| Місяць          | Планова середня температура, | Планова кількість днів подачі опалення | Опалення, | Технологічні потреби, | Всього |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
|                 | t °C                         |                                        | Гкал      | Гкал                  | Гкал   |
| Січень          | -4,7                         | 31                                     | 45,02     |                       | 45,02  |
| Лютий           | -3,8                         | 28                                     | 39,06     |                       | 39,06  |
| Березень        | 1,1                          | 31                                     | 33,52     |                       | 33,52  |
| Квітень         | 9,6                          | 9                                      | 4,74      |                       | 4,74   |
| Травень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Червень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Липень          |                              |                                        |           |                       |        |
| Серпень         |                              |                                        |           |                       |        |
| Вересень        |                              |                                        |           |                       |        |
| Жовтень         | 9                            | 12                                     | 6,91      |                       | 6,91   |
| Листопад        | 2,2                          | 30                                     | 30,33     |                       | 30,33  |
| Грудень         | -2,5                         | 31                                     | 40,66     |                       | 40,66  |
| Всього за рік   |                              | 172                                    | 200,24    |                       | 200,24 |
| Середньомісячне | -0,2                         | 30,44                                  | 35,44     |                       | 35,44  |

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Максимальне теплове навантаження :           | Годинне теплове навантаження :               |
| а) на опалення <u>0,111948</u> Гкал / годину | а) на опалення <u>0,048511</u> Гкал / годину |
| б) на вентиляцію _____ Гкал / годину         | б) на вентиляцію _____ Гкал / годину         |
| в) на тех.потреби _____ Гкал / годину        | в) на тех.потреби _____ Гкал / годину        |

**Технічного паспорту**

Визначено на підставі:

| Опис, призначення | Кількість поверхів | Рік побудови | Площа загальна | Площа опаловальна | Розрахунковий об'єм |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                   |                    |              | м.кв           | м.кв              | м.куб               |
| БУДІВЛЯ           | A-2                | 1949         | 1 498,00       | 1 498,00          | 6389                |

Температура в приміщенні

18 °C

Питома характеристика

0,38  $\frac{\text{Гкал}}{\text{м}^2 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}}$

При питомій нормі

0,134 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожити послугу проводиться за показниками вузла обліку

який встановлено на вводі тепломережі

за адресою: пров. Універсальний, 12

від котельні

за адресою: вул. Калинова, 87ж

Розрахунок виконав:

О.В. Воловік

Узгоджено:

С.А. Ляхова

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

## Межа експлуатаційної відповідальності

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ДПС)**За адресою: пров. Універсальний, 12


## Технічна характеристика тепломережі :

- |                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Дільниця тепломережі № _____          | 2. Теплова камера (вузол приєднання) _____ УТ-1-1   |
| 3. Адреса котельні <u>Калинова, 87ж</u>  | ТРП _____                                           |
| 4. Тип прокладки <u>надземна</u>         | 5. Діаметр трубопроводів _____                      |
| 6. Довжина дільниці тепломережі _____ м; | 7. Вид ізоляції тепломережі <u>ізовер, скловата</u> |

## Умовні позначення:

|                                                    |   |                  |         |
|----------------------------------------------------|---|------------------|---------|
| Тепломережа підземна                               | — | наземна          | —●—●—●— |
| Засувка                                            |   | Прилад обліку    |         |
| Теплова камера                                     |   | Вузол приєднання |         |
| Тепловий вузол приєднання системи тепло споживання |   |                  |         |

Межа балансової належності (відповідальності)

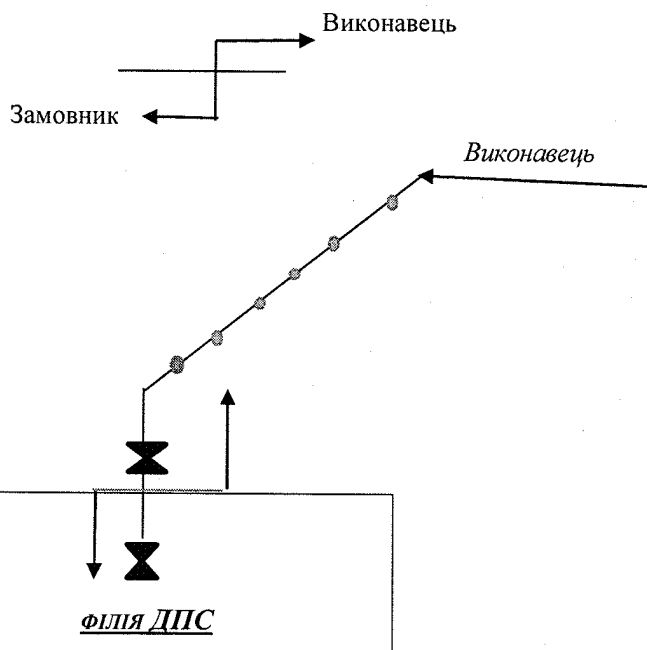

Виконавець

М.П., підпис

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

М.П., підпис

Валерій ЛЕОНОВ

## Розрахунок теплового навантаження

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)**За адресою: вул. Високовольтна, буд.24 (прилад обліку №1 а/б)

Розрахункове середньомісячне теплове навантаження на опалення в опалювальному сезоні (на -0,2°C):

$$Q = 5654 \text{ м}^3 \times 0,38 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}} \times 1,098 \times (18 - (-0,2)) ^\circ\text{C} \times 24 \text{ год.} \times 172 \text{ доби} \times 10^{-6} : 5,65 \text{ міс/рік} = 31,37 \text{ Гкал/міс}$$

$$Q = 326 \text{ м}^3 \times 0,43 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}} \times 1,098 \times (18 - (-0,2)) ^\circ\text{C} \times 24 \text{ год.} \times 172 \text{ доби} \times 10^{-6} : 5,65 \text{ міс/рік} = 2,05 \text{ Гкал/міс}$$

$$Q = 5951 \text{ м}^3 \times 0,38 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}} \times 1,098 \times (18 - (-0,2)) ^\circ\text{C} \times 24 \text{ год.} \times 172 \text{ доби} \times 10^{-6} : 5,65 \text{ міс/рік} = 33,02 \text{ Гкал/міс}$$

Розрахунок обсягів теплової енергії виконано згідно Норм та вказівок ... (КТМ 204 України 244-94) та технічної документації за формулою:  $Q = V * q * L * (t_{\text{вн.}} - t_{\text{сер.о.}}) * n_o * 24 * 10^{-6}$ , Гкал/рік (ф.2.14)де:  $V \text{ м}^3$  – зовнішній будівельний об'єм будівлі; $S \text{ м}^2$  – площа будівлі, що опалюється;0,38; 0,43 – питома опалювальна характеристика об'єкту, ккал/м<sup>3</sup>\*год.\*°C (таб.2.6);1,098 – коефіцієнт перерахунку з  $t_{\text{р.о.}} = -30^\circ\text{C}$  на  $t_{\text{р.о.}} = -24^\circ\text{C}$  (таб.2.7);

18°C – температура внутрішнього повітря об'єкту, °C (таб.2.2)

-0,2°C – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період

для м. Дніпра ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 (таблиця2);

172 – кількість днів опалювального періоду для м. Дніпра;

5,65 – кількість місяців опалювального періоду.

Характеристика опалювального об'єкту згідно технічного паспорту №ДМР02089 від 10.08.2018

| Будівля призначення                                                    | Кількість поверхів | Рік побудови | Загальна площа, $\text{м}^2$ | Опалювальна площа, $\text{м}^2$ | Об'єм, $\text{м}^3$                 | Висота будівлі приміщення, $\text{м}^2$ | Матеріал стін |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| А/будівля літера А-2                                                   | 2                  | 1962         | 502,8+508<br>= 1010,80       | 1010,80                         | 5654,0                              | 8,4                                     | цегла         |
| Господарча будівля літера Б-1                                          | 1                  | 1962         | 94,9                         | (46,6*0,4)+48,3=<br>66,94       | (165*0,4)+260=<br>326,0             | 4,1                                     | цегла         |
| А/будівля літера В-3 з прибудовою В <sup>1</sup> -1; В <sup>2</sup> -1 | 1                  | 1962         | 1632,7                       | (350,6*0,4)+1282,1<br>= 1422,34 | (1210*0,4)+4855+418+194<br>= 5951,0 | 10,5,<br>3,5                            | цегла         |

Розрахунок виконав В.О. Плохих

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

## Розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010

За адресою вул. Високовольтна, буд.24 (прилад обліку а/б)


Планове середньомісячне та годинне теплове навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплопостачання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, та не є фактичними обсягами споживання.

| Місяць        | Планова середня температура, | Планова кількість днів подачі опалення | Опалення, будівля літера А-2 | Опалення, будівля літера Б-1 | Опалення, будівля літера В-3 з прибуд. | Всього, Гкал  |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|               | t °C                         |                                        | Гкал                         | Гкал                         | Гкал                                   | Гкал          |
| Січень        | -4,7                         | 31                                     | 39,85                        | 2,60                         | 41,94                                  | 84,39         |
| Лютий         | -3,8                         | 28                                     | 34,56                        | 2,25                         | 36,38                                  | 73,19         |
| Березень      | 1,1                          | 31                                     | 29,66                        | 1,93                         | 31,22                                  | 62,81         |
| Квітень       | 9,6                          | 9                                      | 4,23                         | 0,28                         | 4,47                                   | 8,98          |
| Травень       |                              |                                        |                              |                              |                                        |               |
| Червень       |                              |                                        |                              |                              |                                        |               |
| Липень        |                              |                                        |                              |                              |                                        |               |
| Серпень       |                              |                                        |                              |                              |                                        |               |
| Вересень      |                              |                                        |                              |                              |                                        |               |
| Жовтень       | 9                            | 12                                     | 6,12                         | 0,40                         | 6,44                                   | 12,96         |
| Листопад      | 2,2                          | 30                                     | 26,84                        | 1,75                         | 28,25                                  | 56,84         |
| Грудень       | -2,5                         | 31                                     | 35,98                        | 2,35                         | 37,87                                  | 76,20         |
| <b>Всього</b> | <b>-0,2</b>                  | <b>172</b>                             | <b>177,24</b>                | <b>11,56</b>                 | <b>186,55</b>                          | <b>375,35</b> |

| Максимальне теплове навантаження : |                  |          |             | Середньогодинне теплове навантаження : |                  |          |             |
|------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| а) на опалення                     | Q <sub>o</sub> = | 0,099089 | Гкал/годину | а) на опалення                         | Q <sub>o</sub> = | 0,042935 | Гкал/годину |
| б) на опалення                     | Q <sub>o</sub> = | 0,006464 | Гкал/годину | б) на опалення                         | Q <sub>o</sub> = | 0,002801 | Гкал/годину |
| в) на опалення                     | Q <sub>o</sub> = | 0,104296 | Гкал/годину | в) на опалення                         | Q <sub>o</sub> = | 0,045195 | Гкал/годину |

визначено на підставі:

- о проекту \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
розробленого проектною організацією \_\_\_\_\_  
ліцензія № \_\_\_\_\_
- о інвентарної справи № \_\_\_\_\_ на загальну опалювальну площу  $S=1010,8\text{ м}^2$ ;  $S=66,94\text{ м}^2$ ;  $S=1422,34\text{ м}^2$   
о заходи з налагоджування та регулювання теплових мереж на опалювальний період 2019-2020р. по кот. \_\_\_\_\_ разрах. дільниця \_\_\_\_\_  
(на -24°C) \_\_\_\_\_ ккал/годину навантаження  
при питомій нормі 0,175 Гкал/рік; нормі 0,173 Гкал/рік; нормі 0,131 Гкал/рік

Розрахунок виконав:  В.О. ПлохихУзгоджено:  С.А. Ляхова

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕЄВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

М.П.(підпис)

Розрахунок теплового навантаження

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)

За адресою: вул. Високовольтна, буд.24 (прилад обліку №2 а/б)

Розрахункове середньомісячне теплове навантаження на опалення в опалювальному сезоні (на -0,2°C):

$$Q=1929\text{м}^3 \times 0,43 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}} \times 1,098 \times (18-(-0,2))^\circ\text{C} \times 24 \text{ год.} \times 172 \text{ доби} \times 10^{-6} : 5,65 \text{ міс/рік} = 12,11 \text{ Гкал/міс}$$

Розрахунок обсягів теплової енергії виконано згідно Норм та вказівок ... (КТМ 204 України 244-94) та технічної документації за формулою :  $Q=V \cdot q \cdot L \cdot (t_{\text{вн.}} - t_{\text{сер.о.}}) \cdot n_o \cdot 24 \cdot 10^{-6}$ , Гкал/рік (ф.2.14)

- де:  $V\text{м}^3$  – зовнішній будівельний об'єм будівлі;  
 $S\text{м}^2$  – площа будівлі, що опалюється ;  
0,43- питома опалювальна характеристика об'єкту, ккал/м<sup>3</sup>\*год.\*°C (таб.2.6);  
1,098- коефіцієнт перерахунку з  $t_{\text{р.о.}}=-30^\circ\text{C}$  на  $t_{\text{р.о.}}=-24^\circ\text{C}$  (таб.2.7);  
18°C - температура внутрішнього повітря об'єкту, °C (таб.2.2)  
-0,2°C- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період для м. Дніпра ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 (таблиця2);  
172- кількість діб опалювального періоду для м. Дніпра;  
5,65 - кількість місяців опалювального періоду.

Характеристика опалювального об'єкту згідно технічного паспорту №ДМР02089 від 10.08.2018

| Будівля призначення                                   | Кількість поверхів | Рік побудови | Загальна площа, м <sup>2</sup> | Опалювальна площа, м <sup>2</sup> | Об'єм, м <sup>3</sup>         | Висота будівлі приміщення, м <sup>2</sup> | Матеріал стін |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| А/будівля літера А <sup>1</sup> -2; А <sup>1</sup> -1 | 2                  | 1997         | 189,7+246+225=660,70           | (189,7*0,4)+471=546,88            | (564*0,4)+128+2139-564=1929,0 | 9,1, 4,3                                  | цегла         |

Розрахунок виконав Тетяна В.О. Плохих

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

## Розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010

За адресою вул. Високовольтна, буд.24 (прилад обліку а/б)

Планове середньомісячне та годинне теплове навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплопостачання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, та не є фактичними обсягами споживання.

| Місяць   | Планова середня температура, | Планова кількість днів подачі опалення | Опалення, | Технологічні потреби | Вентиляція, | Всього, |
|----------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|---------|
|          | t °C                         |                                        | Гкал      | Гкал                 | Гкал        | Гкал    |
| Січень   | -4,7                         | 31                                     | 15,38     | 0,00                 | 0,00        | 15,38   |
| Лютий    | -3,8                         | 28                                     | 13,34     | 0,00                 | 0,00        | 13,34   |
| Березень | 1,1                          | 31                                     | 11,45     | 0,00                 | 0,00        | 11,45   |
| Квітень  | 9,6                          | 9                                      | 1,62      | 0,00                 | 0,00        | 1,62    |
| Травень  |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Червень  |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Липень   |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Серпень  |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Вересень |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Жовтень  | 9                            | 12                                     | 2,36      | 0,00                 | 0,00        | 2,36    |
| Листопад | 2,2                          | 30                                     | 10,36     | 0,00                 | 0,00        | 10,36   |
| Грудень  | -2,5                         | 31                                     | 13,89     | 0,00                 | 0,00        | 13,89   |
| Всього   | -0,2                         | 172                                    | 68,42     | 0,00                 | 0,00        | 68,42   |

| Максимальне теплове навантаження : |                   |                      | Середньогодинне теплове навантаження : |                   |                      |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| а) на опалення                     | Q <sub>o</sub> =  | 0,038255 Гкал/годину | а) на опалення                         | Q <sub>o</sub> =  | 0,016576 Гкал/годину |
| б) на вентиляцію                   | Q <sub>v</sub> =  | Гкал/годину          | б) на вентиляцію                       | Q <sub>v</sub> =  | Гкал/годину          |
| в) на технологічні потреби         | Q <sub>тп</sub> = | Гкал/годину          | в) на технологічні потреби             | Q <sub>тп</sub> = | Гкал/годину          |

визначено на підставі:

- проекту \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
 розробленого проектною організацією \_\_\_\_\_ ліцензія № \_\_\_\_\_
- інвентарної справи № \_\_\_\_\_ на загальну опалювальну площу  $S = 546,88 \text{ м}^2$
- заходи з налагоджування та регулювання теплових мереж на опалювальний період 2019-2020р. по кот. \_\_\_\_\_ разрах. дільниця \_\_\_\_\_ (на -24°C) \_\_\_\_\_ ккал/годину навантаження при питомій нормі 0,125 Гкал/рік

Розрахунок виконав: Т.О. Плохих В.О. ПлохихУзгоджено: С.А. Ляхова С.А. Ляхова

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

М.П. (підпис)

## Розрахунок теплового навантаження

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)За адресою: вул. Театральна, буд.1А (прилад обліку а/б)

Розрахункове середньомісячне теплове навантаження на опалення в опалювальному сезоні (на -0,2°C):

$$Q = 11932 \text{ м}^3 \times 0,35 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot ^\circ\text{C}} \times 1,098 \times (18 - (-0,2)) ^\circ\text{C} \times 24 \text{ год.} \times 172 \text{ доби} \times 10^{-6} : 5,65 \text{ міс/рік} = 60,97 \text{ Гкал/міс}$$

Розрахунок обсягів теплової енергії виконано згідно Норм та вказівок ... (КТМ 204 України 244-94) та технічної документації за формулою:  $Q = V * q * L * (t_{\text{вн.}} - t_{\text{сер.о}}) * n_o * 24 * 10^{-6}$ , Гкал/рік (ф.2.14)

де:  $V \text{ м}^3$  – зовнішній будівельний об'єм будівлі; $S \text{ м}^2$  – площа будівлі, що опалюється;0,35- питома опалювальна характеристика об'єкту, ккал/м<sup>3</sup>\*год.\*°C (таб.2.6);1,098- коефіцієнт перерахунку з  $t_{\text{р.о.}} = -30^\circ\text{C}$  на  $t_{\text{р.о.}} = -24^\circ\text{C}$  (таб.2.7);

18°C - температура внутрішнього повітря об'єкту, °C (таб.2.2)

-0,2°C- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період

для м. Дніпра ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 (таблиця2);

172- кількість днів опалювального періоду для м. Дніпра;

5,65 - кількість місяців опалювального періоду.

## Характеристика опалювального об'єкту згідно технічного паспорту №26859 від 09.10.2018

| Будівля призначення                | Кількість поверхів | Рік побудови | Загальна площа, $\text{м}^2$ | Опалювальна площа, $\text{м}^2$    | Об'єм, $\text{м}^3$              | Висота будівлі приміщення, $\text{м}^2$ | Матеріал стін |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Адміністративна будівля літера А-5 | 5                  | 1987-1998    | 3475,30                      | $(459,6 * 0,4) + 3015,7 = 3199,54$ | $(1955 * 0,4) + 11150 = 11932,0$ | 12,5, 4,3                               | цегла         |

Розрахунок виконав Гіоргіс В.О. Плохих

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

## Розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010

За адресою: вул. Театральна, буд.1А (прилад обліку а/б)


Планове середньомісячне та годинне теплове навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплопостачання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, та не є фактичними обсягами споживання.

| Місяць   | Планова середня температура, | Планова кількість днів подачі опалення | Опалення, | Технологічні потреби | Вентиляція, | Всього, |
|----------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|---------|
|          | t °C                         |                                        | Гкал      | Гкал                 | Гкал        | Гкал    |
| Січень   | -4,7                         | 31                                     | 77,45     | 0,00                 | 0,00        | 77,45   |
| Лютий    | -3,8                         | 28                                     | 67,18     | 0,00                 | 0,00        | 67,18   |
| Березень | 1,1                          | 31                                     | 57,66     | 0,00                 | 0,00        | 57,66   |
| Квітень  | 9,6                          | 9                                      | 8,21      | 0,00                 | 0,00        | 8,21    |
| Травень  |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Червень  |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Липень   |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Серпень  |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Вересень |                              |                                        |           |                      |             |         |
| Жовтень  | 9                            | 12                                     | 11,89     | 0,00                 | 0,00        | 11,89   |
| Листопад | 2,2                          | 30                                     | 52,17     | 0,00                 | 0,00        | 52,17   |
| Грудень  | -2,5                         | 31                                     | 69,94     | 0,00                 | 0,00        | 69,94   |
| Всього   | -0,2                         | 172                                    | 344,50    | 0,00                 | 0,00        | 344,50  |

| Максимальне теплове навантаження : |                   |          |             | Середньогодинне теплове навантаження : |                   |          |             |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| а) на опалення                     | Q <sub>o</sub> =  | 0,192605 | Гкал/годину | а) на опалення                         | Q <sub>o</sub> =  | 0,083456 | Гкал/годину |
| б) на вентиляцію                   | Q <sub>v</sub> =  |          | Гкал/годину | б) на вентиляцію                       | Q <sub>v</sub> =  |          | Гкал/годину |
| в) на технологічні потреби         | Q <sub>тп</sub> = |          | Гкал/годину | в) на технологічні потреби             | Q <sub>тп</sub> = |          | Гкал/годину |

визначено на підставі:

- о проекту \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
 розробленого проектною організацією \_\_\_\_\_  
 ліцензія № \_\_\_\_\_  
 о інвентарної справи № \_\_\_\_\_ на загальну опалювальну площу  $S=3199,54 \text{ м}^2$   
 о заходи з налагоджування та регулювання теплових мереж на опалювальний період 2019-2020р. по кот. \_\_\_\_\_ разрах. дільниця \_\_\_\_\_  
 максимальне теплове навантаження на опалення будівлі  
 (на -24°C) \_\_\_\_\_ ккал/годину навантаження  
 при питомій нормі 0,108 Гкал/рік

Розрахунок виконав:  В.О. ПлохихУзгоджено:  С.А. Ляхова

Виконав:

М.П. (підпис)

Тетяна БУЮКЛЕЄВА

Замовник

М.П. (підпис)

Валерій ЛЕОНОВ



## Межа експлуатаційної відповідальності

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)**

За адресою: вул. Високовольтна, буд.24 (прилад обліку а/б)


## Технічна характеристика тепломережі :

- |                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Адреса котельні <u>вул. Високовольтна, 16К</u>    | 2. ТРП _____                                     |
| 3. Тип прокладки <u>підземна</u>                     | 4. Діаметр трубопроводів <u>3Ø57; 2Ø70; 2Ø50</u> |
| 5. Довжина ділянки тепломережі <u>L=25 м; L=19 м</u> | 6. Вид ізоляції тепломережі <u>мінераловатна</u> |

## Умовні позначення:

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Тепломережа підземна                               | наземна          |
| Засувка                                            | Прилад обліку    |
| Теплова камера                                     | Вузол приєднання |
| Тепловий вузол приєднання системи тепло споживання |                  |

Межа експлуатаційної відповідальності

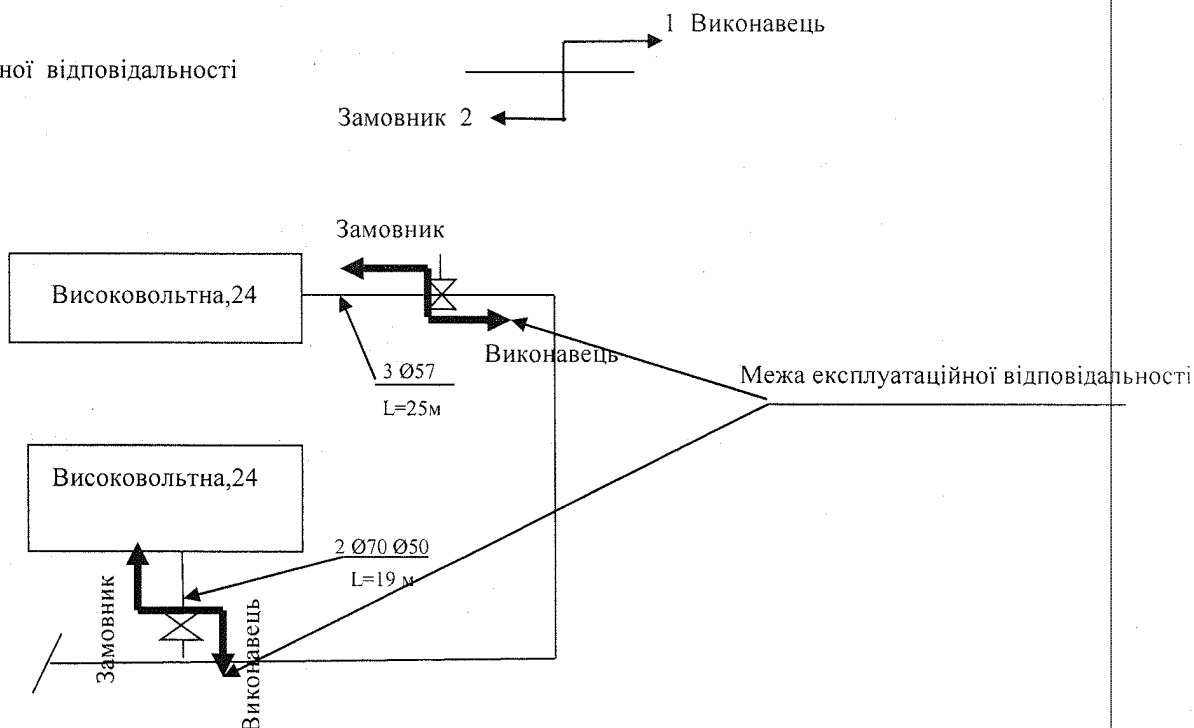

Виконавець

М.П. (підпис)

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ



## Межа експлуатаційної відповідальності

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (філія ДПС)**За адресою: вул. Театральна, буд.1А (прилад обліку а/б)

## Технічна характеристика тепломережі :

1. Адреса котельні вул.Національної Гвардії, 19К 2.ТРП \_\_\_\_\_  
3. Тип прокладки підземна 4. Діаметр трубопроводів 2Ø100  
5. Довжина ділянки тепломережі L=20,6м 6. Вид ізоляції тепломережі мінераловатна

## Умовні позначення:

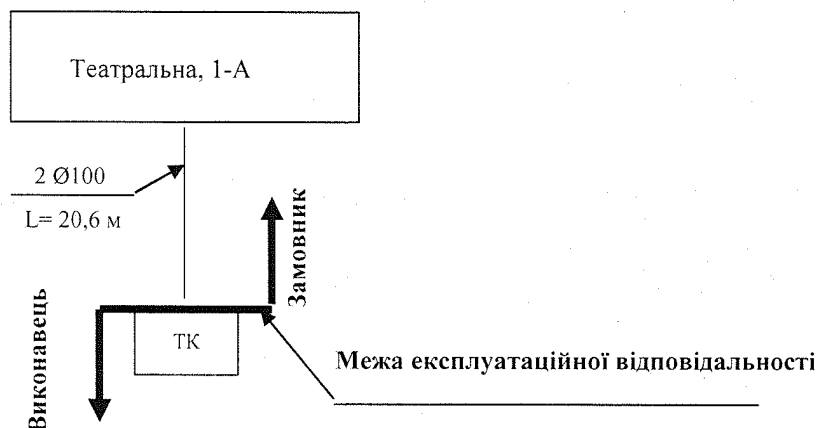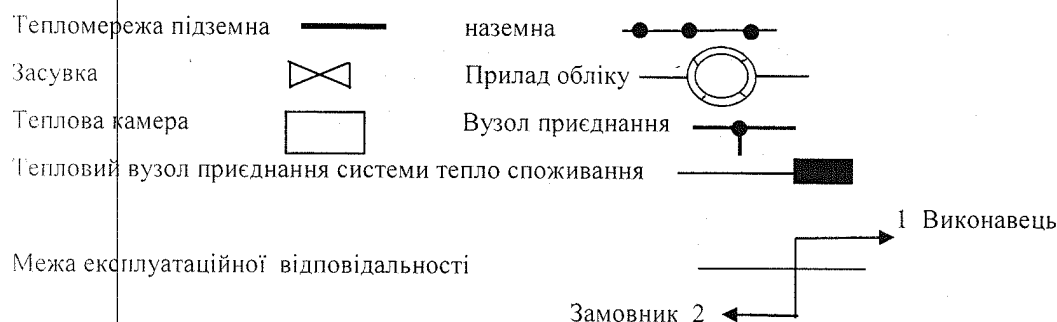

Виконавець

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

М.П.(підпис)

Валерій ЛЕОНОВ

## Зразок Акту прийому-передачі послуги

м. Дніпро

Постачальник Платник

Найменування Найменування

ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_ ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_ Банк \_\_\_\_\_

Акт о/р № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
прийому-передачі

за договором № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ми, що нижчепідписані, представник Постачальника (реквізити) і представник Платника (реквізити), уклали цей акт про те, що послуга з постачання теплової енергії (місяця) 20\_\_ р. виконано в такому обсязі:

| Назва | Дата попередньої фіксації             | Дата фактичної фіксації                      | Індивідуальний обсяг, Гкал | Тариф без ПДВ | Сума без ПДВ |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|       | Попереднє показання по приладу обліку | Останнє фактичне показання по приладу обліку |                            |               |              |
|       |                                       |                                              |                            |               |              |
|       |                                       |                                              |                            |               |              |

Разом, Підсумок, грн. \_\_\_\_\_

ПДВ, грн. \_\_\_\_\_

Сума з ПДВ, грн. \_\_\_\_\_

(даний акт складено у двох оригінальних примірниках)

Даний Акт прийому-передачі підписаний та скріплений печаткою просимо повернути на адресу вул. Королеви Єлизавети II, буд. 15А, кім. 301, протягом десяти днів з дати отримання!

Представник від Виконавця Представник від Платника

М.П./Підпис М.П./Підпис



Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Валерій ЛЕОНОВ

М.П.(підпис)

