

Додаток №1 до договору на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
 від 12 грудня 2023 року

№ об'єкту	Найменування об'єкту теплопостачання	Адреса об'єкту	Площа, м2	Навантаження, гкал/год	Тип
1010074	філармонійний центр	проспект Миру, 15	3 488,40	0,204710	К
1010075	гараж	проспект Миру, 15	79,90	0,007210	Г


Всього по договору: 3 568,30 0,211920

Всього по звіту: 3 568,30 0,211920

Теплопостачальна організація




Вячеслав КРУПНОВ

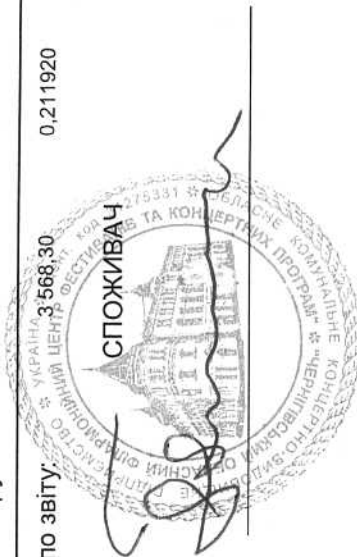

СХЕМА

теплотраси, що перебуває на балансі Споживача від місця підключення до об'єкту Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм, по пр-т. Миру, 15.

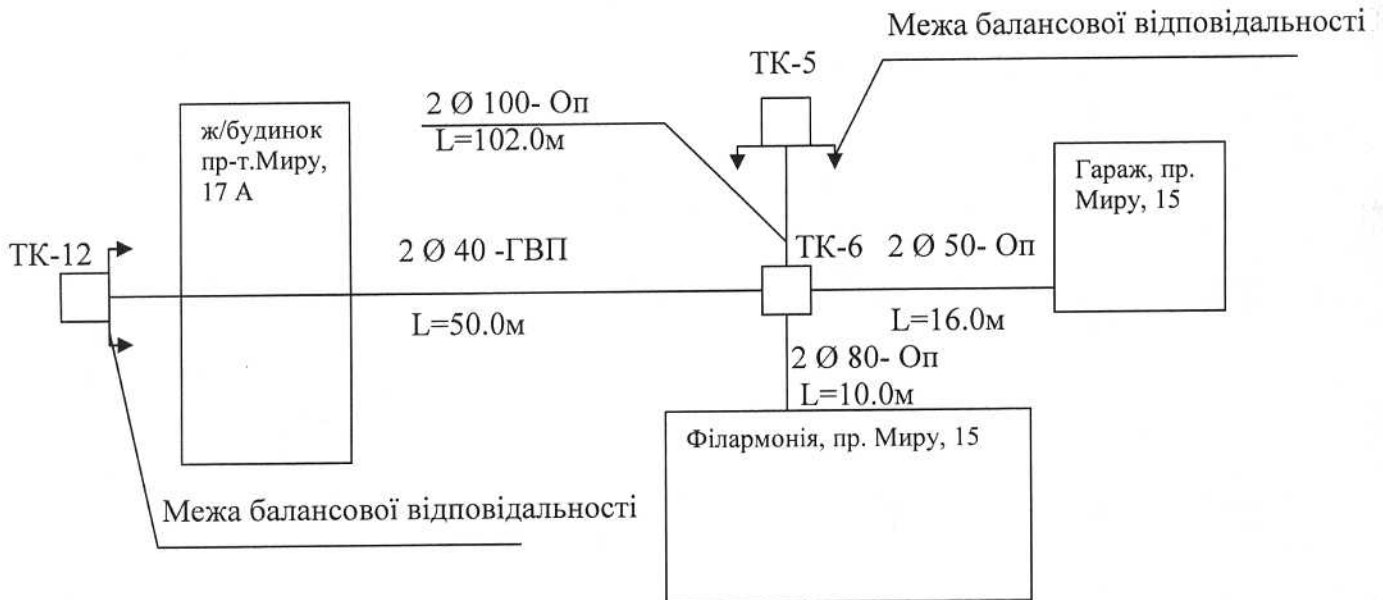

Технічна характеристика теплотраси

1. Призначення опалення, ГВП
(опалення, ГВП, паропровод)
2. Місце підключення ТК-5-опалення, ТК-12 - ГВП
3. Діаметр трубопроводу та їх довжина: опалення - 2 Ø 100; L = 102.0м, 2 Ø 80; L=10.0м, 2 Ø 50; L=16.0м; ГВП - 2 Ø 40; L=50.0м,
4. Тип прокладки підземно
5. Вид теплової ізоляції мінвата, лакосклотканина

Відповідальність за експлуатацію та ремонт відгалуження теплотраси від границі розподілу до вузла вводу несе Обласне комунальне концертно-видовищне підприємство "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм".

Розрахунок теплових втрат:

$$Q = 1.2 * q * L * 10^{-6} = 1.2 * 70.8208 * 10^{-6} * 102м = 0.00867 \text{ (Гкал/год.)}$$
$$Q = 1.2 * q * L * 10^{-6} = 1.2 * 64.2524 * 10^{-6} * 10м = 0.00077 \text{ (Гкал/год.)}$$
$$Q = 1.2 * q * L * 10^{-6} = 1.2 * 52.1156 * 10^{-6} * 16м = 0.001 \text{ (Гкал/год.)}$$

Теплопостачальна
організація



Вячеслав Крупнов

