

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
Атестат про акредитацію № 10196

вул. Левка Лук'яненка, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508508; факс (0432) 508113

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстрований в Реєстрі
Органу з сертифікації
за № UA.10196.B.01608-23
від 24 березня 2023 р.
до 23 березня 2024 р.

Продукція пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід
фракцій: понад 0 мм до 2 мм; понад 0 мм до 5 мм;
понад 2 мм до 5 мм

Код ДКПП 08.12.12
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД 2517 10 10 00

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010 за зерновим складом, модулем крупності,
вологістю, вмістом пиловидних і глинистих часток,
вмістом глини у грудках

Виробник продукції ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр"
Код ЄДРПОУ 35558713
юридична адреса: Вінницька обл.,
м. Гнівань, вул. Соборна, 85.
адреса потужностей виробництва: Вінницька обл.,
м. Гнівань, вул. Соборна, 85.

Сертифікат видано ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр"
Код ЄДРПОУ 35558713
юридична адреса: Вінницька обл.,
м. Гнівань, вул. Соборна, 85.



ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ТзОВ "Торгова група Укрресурс"
Директор Маїк О.Я.
"18" 09 2023

Додаткова інформація Добровільна сертифікація проводилась за схемою 2. Сертифікація продукції,
що випускається серійно, без обмеження виробництва. Сертифікат поширюється на продукцію,
що виготовляється серійно з 24.03.2023 р. до 23.03.2024 р. Технічний нагляд заїдно угоди з періодичністю -
1 раз у півріччя.


Сертифікат виданий на підставі: протоколів №№ БУД-9 від 03.03.2023 р.,
БУД-10 від 07.03.2023 р., БУД-11 від 10.03.2023 р.
ВЦ ДП "Вінницястандартметрологія", 21011, м. Вінниця,
вул. Левка Лук'яненка, 23/2, атестат акредитації № 20341 від 25.07.2022 р.,
рішення ОС ДП "Вінницястандартметрологія" від 24.03.2023 р.

Заступник керівника Органу з
сертифікації

Світлана ІОНОВА



10196
ДСТУ EN ISO/IEC 17025

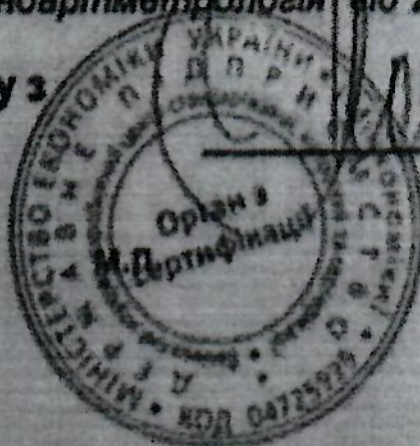

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі сертифікатів
ДП "Вінницястандартметрологія"
за телефоном +38 0432 50 81 13

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 1752

питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах та мінеральній будівельній сировині
09.08.2023

Дійсний протягом року з дня видачі

1. Замовник	ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр"		
2. Найменування зразка	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м	(посада організації)	
3. Виробник	ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр" Витавське родовище мігматитів, вул. Соборна, 85, м.Гнівань, Вінницький р-н, Вінницька обл., Витавське родовище мігматитів		
4. Мета випробувань	Відповідність НРБУ-97		
5. Акт відбору	б/н від 19.07.2023р.	дата відбору зразків	19.07.2023р.
6. Дата початку випробувань	04.08.2023	Дата закінчення випробувань	07.08.2023
7. Перелік нормативних та методичних документів	НРБУ-97, ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України» ДСТУ 6.6.1.6.2.-160-2007 «Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві»		

8. Засоби вимірювань	Гамма-спектрометр СЕГ-001 "АКП-С" №25607	Свідчення про калібрування №KIR01026503822 від 28.12.2022р.
	(найменування приладу, номер свідоцтва, дата калібрування)	

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ п/п	Найменування зразка	Питома активність Бк/кг			Аеф Бк/кг
		Ra 226	Th 232	K 40	
1	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 1	15,1	25,3	411	8
2	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 2	11,9	24,5	417	7
4	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 4	18,2	32,2	398	9
6	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 6	15,3	25,3	422	8
7	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 7	13,7	24,3	382	
8	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 8	11,0	46,7	435	
9	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 9	17,0	49,6	354	
10	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 10	17,3	57,7	335	
5	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 5	<7,0*	27,2	462	
3	Гірнича маса мігматитів із горизонту +160м зразок № 3	<7,0*	27,8	427	

Середня ефективна питома активність природних радіонуклідів складає: 90,83 Бк/кг

- Примітки:
1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.
 2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ВЦ.
 3. Похибка зазначено згідно НД.
- * - межа чутливості приладу

особи, відповідальні за проведення випробувань та розрахунків:

Інженер з радіаційної гігієни (посада виконавця) (підпис) В.П. Пристопюк (прізвище виконавця)

ВИСНОВОК:

Відані на випробування матеріали відносяться до I класу за радіаційним фактором (370 Бк/кг) і можуть використовуватись для будівництва без обмежень згідно "Норм радіаційної безпеки України" НРБУ-97.

особа відповідальна за висновок

Інженер з радіаційної гігієни (посада виконавця) (підпис) В.П. Пристопюк (прізвище виконавця)

особа, що затвердила протокол

Голова ВЦ (підпис) А.В. Борисенко