


ЗАТВЕРДЖУЮ:



ЗАТВЕРДЖУЮ:

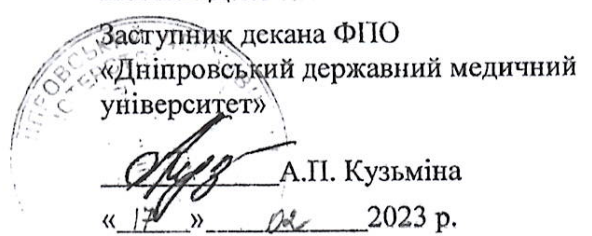

АКТ

розмежування балансової належності теплових мереж, які знаходяться у Покровському районі від джерела теплопостачання КТЦ/ТК-113а та експлуатаційної відповідальності сторін між АТ «Криворізька теплоцентрально» та «Дніпровський державний медичний університет» за адресою вул. Січеславська, 8

Ми, що поставили свої підписи, теплопостачальна організація АТ «Криворізька теплоцентрально» в особі начальника ПівнЕР Антощенка О.О., головного інженера ПівнЕР Зацепіна Д.В., представник ФПО «Дніпровського державного медичного університету» в особі коменданта гуртожитку Чуприни Г.Н., склали цей акт про те, що межею розподілу балансової належності і експлуатаційної відповідальності сторін є зварні стики в ТК-113а/8.

Трубопроводи та устаткування теплопостачання/теплоспоживання після зварних стиків і зварні стики на розподільчих трубопроводах теплопостачання (у т. «А») в ТК-113а/8 знаходяться на балансі і обслуговуються ФПО «Дніпровським державним медичним університетом».

Трубопроводи та устаткування теплопостачання до зварних стиків на розподільчих трубопроводах теплопостачання (у т. «А») в ТК-113а/8 знаходяться на балансі і обслуговуються АТ «Криворізька теплоцентрально».

Без дозволу АТ «Криворізька теплоцентрально» ніяких включень, перемикачів, відключень, дій, що можуть впливати на гідравлічний режим і (або) які можуть привести до порушення проектного стану систем теплопостачання/теплоспоживання ФПО «Дніпровський державний медичний університет» не виконувати.

Схема розмежування балансової належності теплових мереж за адресою вул. Січеславська, 8 і експлуатаційної відповідальності сторін між АТ «Криворізька теплоцентрально» та ФПО «Дніпровський державний медичний університет» додається.

Акт залишається чинним при зміні посадових осіб з обох сторін.

ПРЕДСТАВНИКИ:

АТ «Криворізька теплоцентрально»

« 17 » 2023 р.

О.О. Антощенко

« 17 » 2023 р.

Д.В. Зацепін

ФПО «Дніпровський

державний медичний


університет»

« 17 » 2023 р.

Г.Н. Чуприна

СХЕМА

розмежування балансової належності теплових мереж та експлуатаційної відповідальності сторін між АТ "Криворізька ТЦ" та ФПО "Дніпровський державний медичний університет"

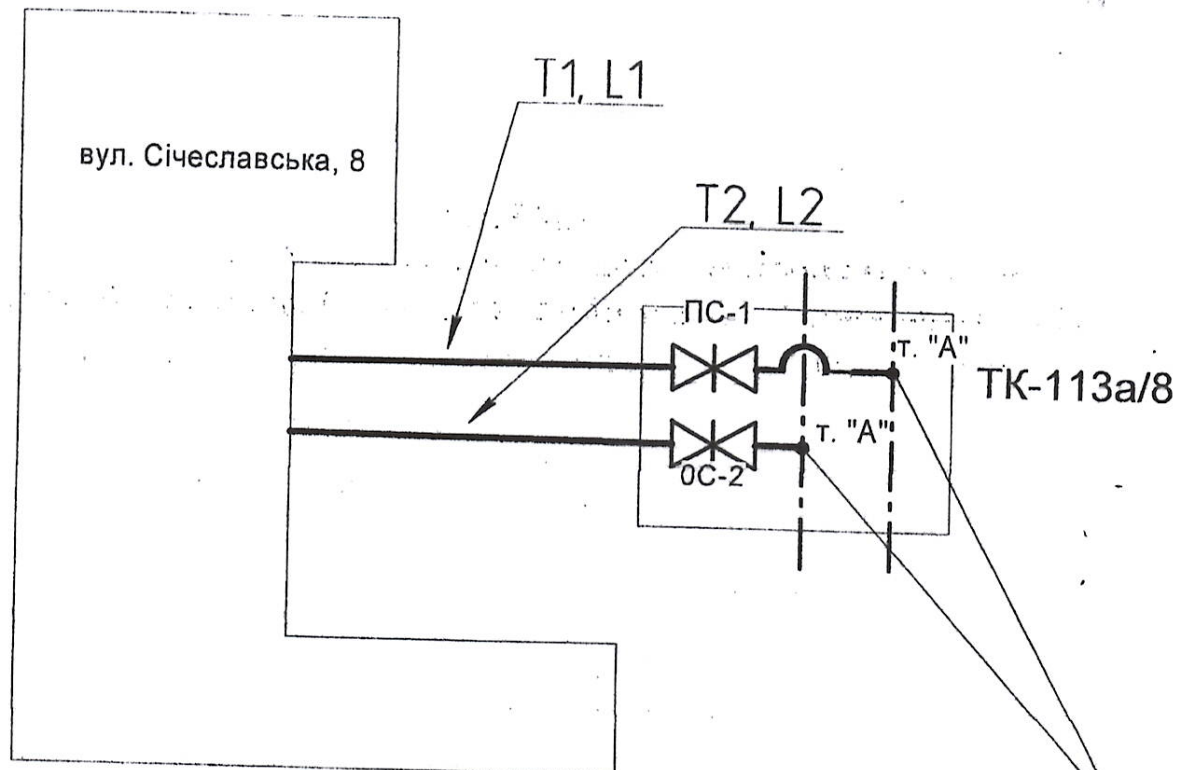

Технічна характеристика теплотраси :

1. Магістраль №1. Теплове джерело: КТЦ
2. Теплова камера (вузол присіднання): ТК-113а/8
3. Тип прокладки: підземний
4. Діаметри трубопроводів, що перебувають на балансовій належності і експлуатаційній відповідальності ФПО "Дніпровський державний медичний університет":
T1=50 мм, T2=50мм, L1=30 м, L2=30 м
5. Вид ізоляції теплотраси: мінеральна вата

Умовні позначення :

1. Теплова мережа споживача, що перебуває на балансовій належності ФПО "Дніпроовський дердавний медичний університет" —
2. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності і експлуатаційній відповідальності АТ "Криворізька ТЦ" -
3. Засувка -
4. Межа розподілу балансової належності і експлуатаційної відповідальності між "АТ Криворізька теплоцентрально" та ФПО "Дніпровський державний медичний університет", т. "А" -

представники:

Майстер ПівнЕР
АТ "Криворізька ТЦ"

Головний інженер ПівнЕР
АТ "Криворізька ТЦ"

Комендант гуртожитку
ФПО "Дніпровський державний
медичний університет"

С.М. Долганова

Д.В. Зацепін

Г.Н. Чуприна